

# Dekontamination im Gefahrguteinsatz

UBM Simon Plasger


Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen

27. Oktober 2021

- Dekonstufen
- Dekonstufe II
- Vorgehen bei der Dekontamination
- Ausblick: Dekon-Stufe III / Landeskonzepte NRW

## Dekon-Stufen


| Dekon-Stufe I                | Dekon-Stufe II                | Dekon-Stufe III  |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| Not-Dekon                    | Standard-Dekon                | Erweiterte Dekon   |
| Mit jedem LF<br>durchführbar | Mit dem GW-L2<br>durchführbar | Erfordert<br>Spezialfahrzeuge<br>(GW-Dekon-P, AB-V-<br>Dekon, ...) |

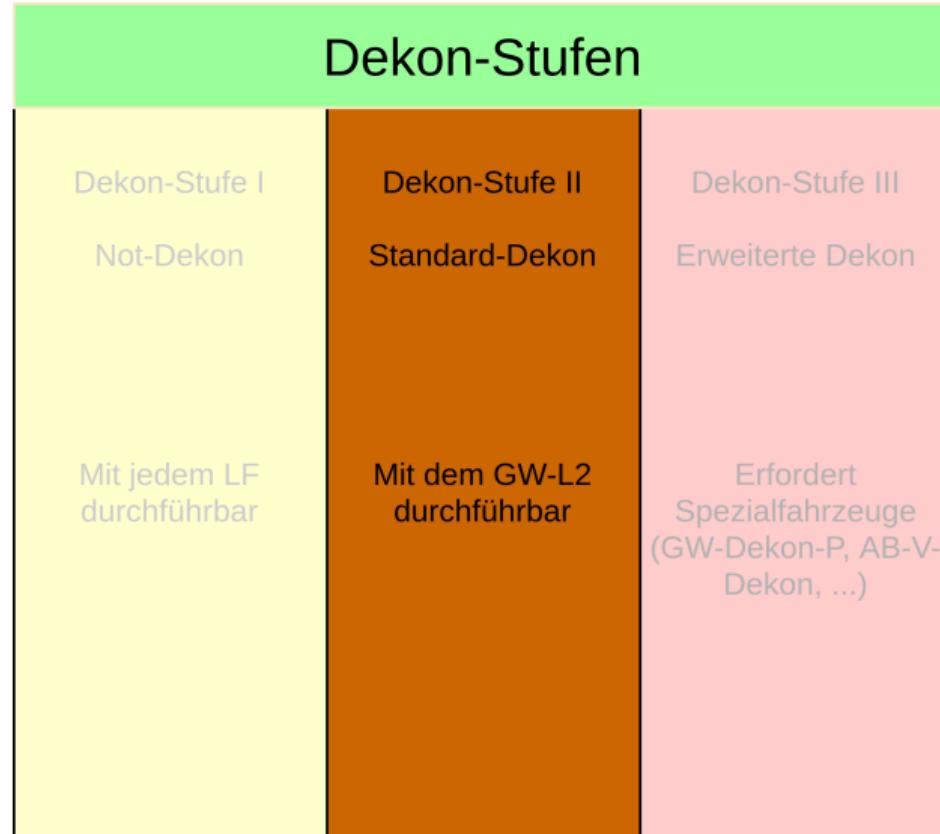

- Standard-Dekontamination im ABC-Einsatz
- Bei jeder Anwendung von persönlicher Sonderausrüstung sicherzustellen (FwDV 500)
- Personalansatz: Staffel (1/5)
- Es kann eine Person (Einsatzkraft, Verletzter, Betroffener) gleichzeitig dekontaminiert werden
- Material: GW-L2 Zeppenfeld + LF

## Schwarzbereich

## Weißbereich

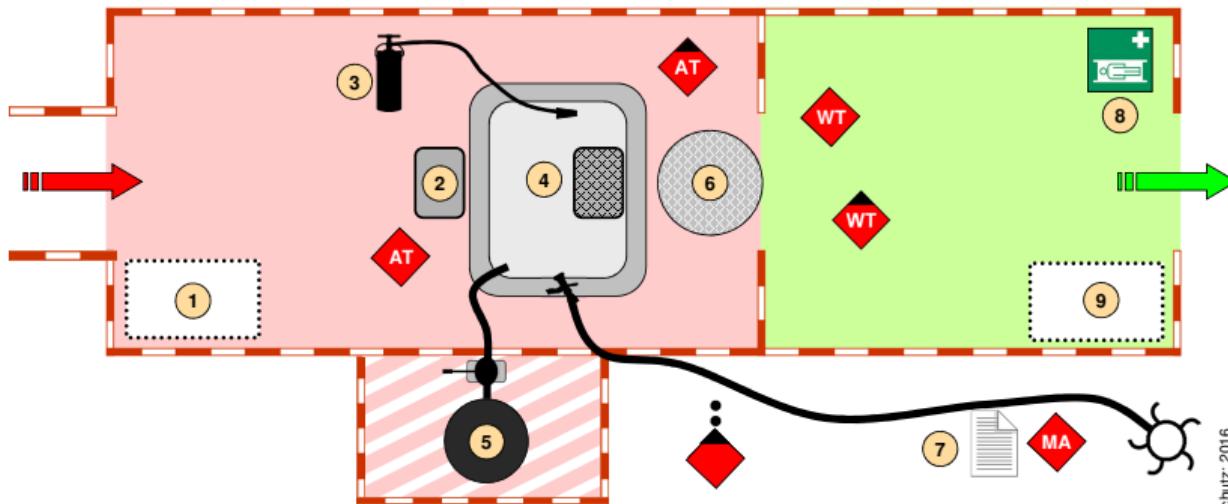

- 1 Ablage von Mess- und Arbeitsgeräten in Behältern
- 2 Stiefel- / Schuhreinigung
- 3 Einsprühen mit Desinfektions-/ Dekontaminationslösung
- 4 Abspülen
- 5 Auffangbehälter für Reinigungs- und Schmutzwasser (Optional)
- 6 Ablegen der Schutzkleidung in Behälter

## Aufbauschema BC-DEKON-Stufe II

- 7 Dokumentation
- 8 Sanitätsmodul
- 9 Ausgabe von Ersatzkleidung und persönlichen Gegenständen

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination
- Mit Flüssigkeit benetzte Person (Ausnahme: Flüssigkeitsdichter Anzug) ist im Zweifelsfall komplett (!) zu entkleiden, daher im Weißbereich Ersatzkleidung bereithalten

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination
- Mit Flüssigkeit benetzte Person (Ausnahme: Flüssigkeitsdichter Anzug) ist im Zweifelsfall komplett (!) zu entkleiden, daher im Weißbereich Ersatzkleidung bereithalten
- Dabei Inkorporation vermeiden, Kleiderschere verwenden

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination
- Mit Flüssigkeit benetzte Person (Ausnahme: Flüssigkeitsdichter Anzug) ist im Zweifelsfall komplett (!) zu entkleiden, daher im Weißbereich Ersatzkleidung bereithalten
- Dabei Inkorporation vermeiden, Kleiderschere verwenden
- Reinigung der Anzugaußenseite bzw. Haut

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination
- Mit Flüssigkeit benetzte Person (Ausnahme: Flüssigkeitsdichter Anzug) ist im Zweifelsfall komplett (!) zu entkleiden, daher im Weißbereich Ersatzkleidung bereithalten
- Dabei Inkorporation vermeiden, Kleiderschere verwenden
- Reinigung der Anzugaußenseite bzw. Haut
- Entkleidung eines Anzugträgers: Angriffstrupp berührt ausschließlich die Außenseite, Wassertrupp und Anzugträger ausschließlich die Innenseite des Anzugs

- Über die Schutzkleidung am Dekonplatz entscheidet der Führer der Dekonstaffel
- Lebensrettende Sofortmaßnahmen (medizinisch) gehen vor Dekontamination
- Mit Flüssigkeit benetzte Person (Ausnahme: Flüssigkeitsdichter Anzug) ist im Zweifelsfall komplett (!) zu entkleiden, daher im Weißbereich Ersatzkleidung bereithalten
- Dabei Inkorporation vermeiden, Kleiderschere verwenden
- Reinigung der Anzugaußenseite bzw. Haut
- Entkleidung eines Anzugträgers: Angriffstrupp berührt ausschließlich die Außenseite, Wassertrupp und Anzugträger ausschließlich die Innenseite des Anzugs
- Bei längerer Einwirkzeit des Dekontaminations-/Desinfektionsmittel kann mit dem Kopfbereich begonnen, der Anzug geöffnet und der PA durch einen Filter ersetzt werden

- P-Dekon 10 NRW (Personal 1/5)


- P-Dekon 10 NRW (Personal 1/5)
- P-Dekon 30 NRW (Personal 2/13)

- P-Dekon 10 NRW (Personal 1/5)
- P-Dekon 30 NRW (Personal 2/13)
- V-Dekon-Z 25 NRW (Personal 1/3/21)

- P-Dekon 10 NRW (Personal 1/5)
- P-Dekon 30 NRW (Personal 2/13)
- V-Dekon-Z 25 NRW (Personal 1/3/21)
- V-Dekon-B 50 NRW (Personal 1/6/53)

- P-Dekon 10 NRW (Personal 1/5)
- P-Dekon 30 NRW (Personal 2/13)
- V-Dekon-Z 25 NRW (Personal 1/3/21)
- V-Dekon-B 50 NRW (Personal 1/6/53)
- G-Dekon NRW (Personal 1/8)

**Aufbauschema  
DEKON-Stufe III  
V-Dekon-B 50 NRW**



Hinweis:

Es ist lageabhängig, ob die Dekontaminationsanlage des Dekon-P Bund in Laufrichtung rechts oder links vom AB V-Dekon aufgebaut wird. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile.

Erläuterung: ◀ Fw-Angehöriger oder SanD-Kraft

1 Dekontaminationssichtung

2 Dokumentation, Abdecken von Wunden, Spotdekon, Abgabe von Gegenständen

3 Vorbereitung zur Dekontamination, Ausgabe Dekonmittel

4 Dekon: liegend

5 Dekon: gehfähig

6 Vorbereitung für Übergabe

7 Technische Unterstützung

8 Ablage Verbrauchsmaterial  
Dokumentation

9 Abwasser

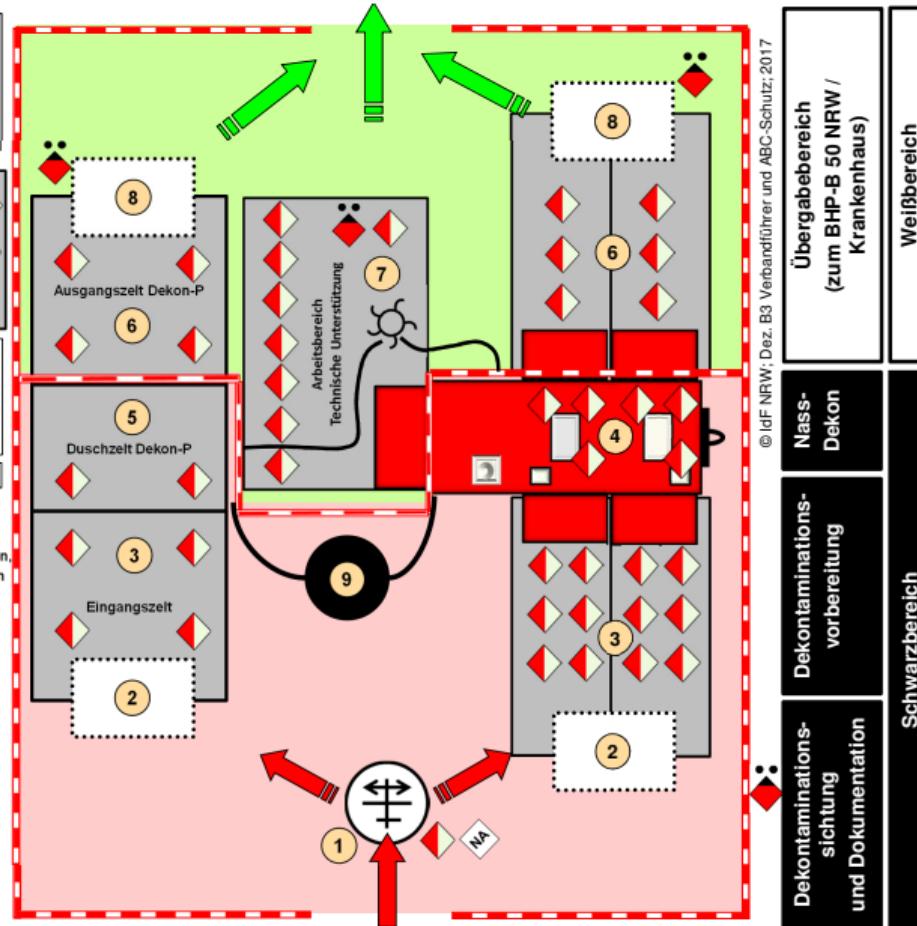




Foto: Feuerwehr Lüdge



Foto: Feuerwehr Menden